
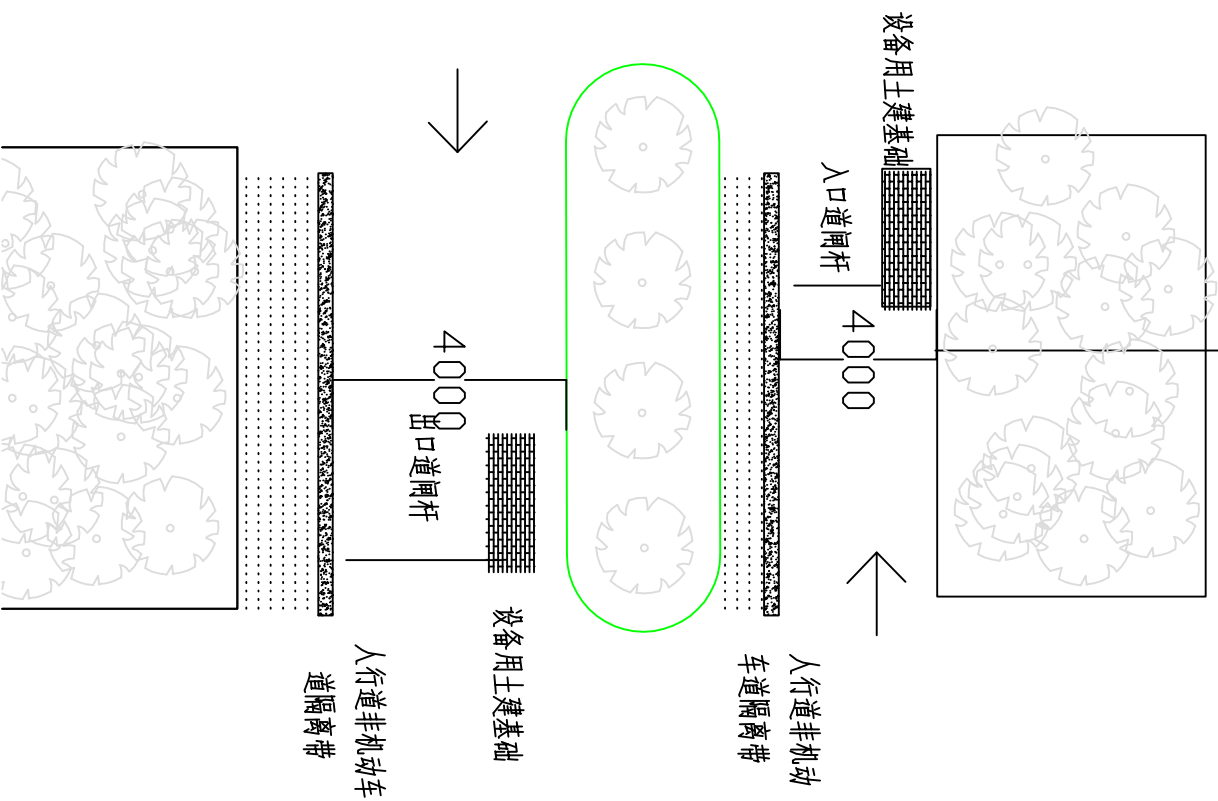


院内区域

院外区域



1、人行道非机动车道隔离带采用金属钢管做隔离维护高度600，钢管基础做混凝土基础5米长、0.2米高、0.3米宽

2、汽车出入口（浇筑两块0.5米宽、1.5米长、0.2米高，混凝土基础，配置220V电源线，由本医院土建完成）